Omkobling CLK120 og 150 ved skifte fra Fremo tilWeishaupt -brenner

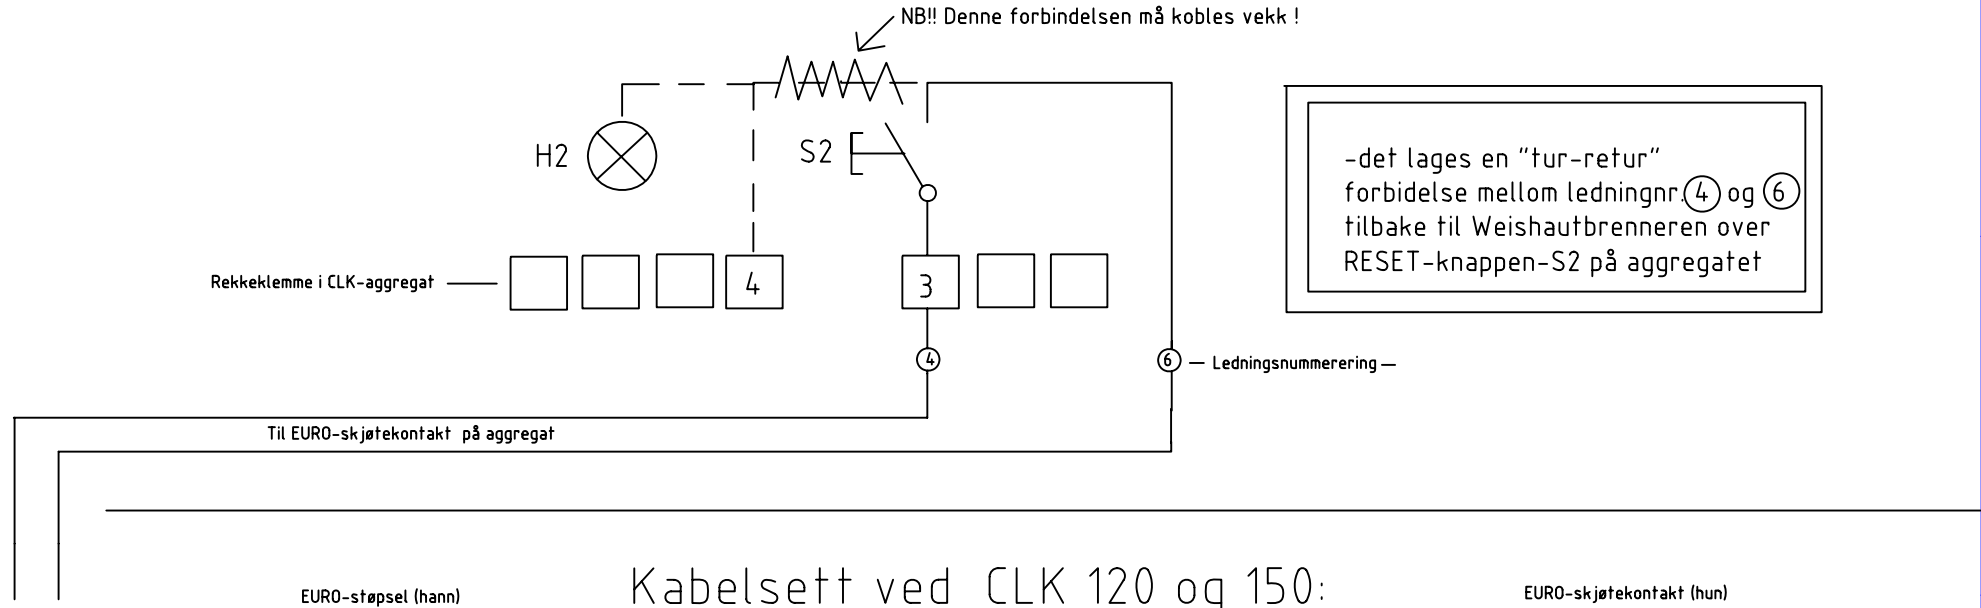

-det lages en "tur-retur" forbidelse mellom ledningnr. (4) og (6) tilbake til Weishautbrenneren over RESET-knappen-S2 på aggregatet

Kabelsett ved CLK 120 og 150:

				Dato	22.10.07	Wishaupt brenner CLK 120 og 150	Holte Industri 3810 GVARV Tlf.: 35 95 93 00	Prosjekt nr.	
				Utf°rt	R.H			Målestokk	Tegn.nr. / Blad 1
				Godkjent	R.H				N.bl. 2
Utgave	Endring	Dato	Signatur	Norm		Oppr. tegn.	Erst. for	Erst. av	