


Justering av ABB vern TMD

Gjelder bl.a. for

- Effektbryter ABB XT1C

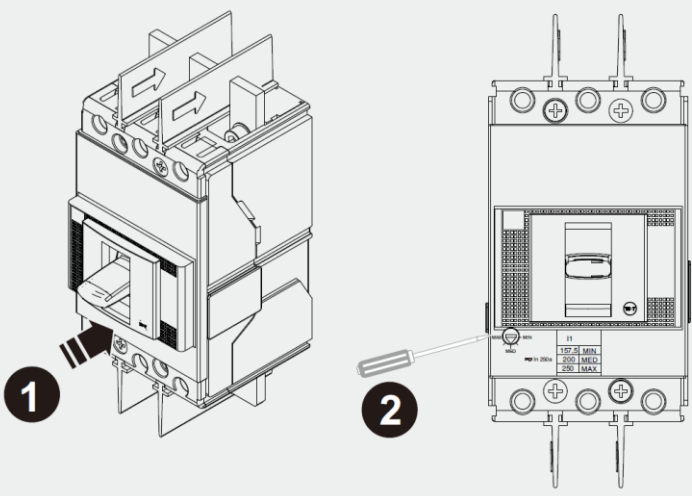

		I1		
		MIN (0,7xIn)	MED (0,85xIn)	MAX (1xIn)
TMD	In			
	16	11,2	13,6	16,0
	20	14	17	20
	25	17,5	21,3	25
	32	22,4	27,2	32
	40	28	34	40
	50	35	42,5	50
	63	44,1	53,6	63
	80	56	68	80
	100	70	85	100
	125	87,5	106,3	125
	160	112	136	160

E'obbligatorio mettere l'interruttore in posizione Trip test prima di regolare il termomagnetico.

It is mandatory to turn the circuit breaker to Trip test mode before adjusting the thermomagnetic release.

Der Leistungsschalter muss vor Einstellung des thermomagnetischen Auslösers zwingend in die Prüfstellung geschaltet werden.

Il est obligatoire de mettre le disjoncteur en position de Test de Déclenchement avant de régler le déclencheur magnétothermique.

Es obligatorio situar el interruptor en posición "Test de Disparo" antes de realizar el ajuste del relé termomagnético.

[Kilde.](#)

09.07.2020