Justering av ABB vern TMD

Gjelder bl.a. for

- Effektbryter ABB XT1C

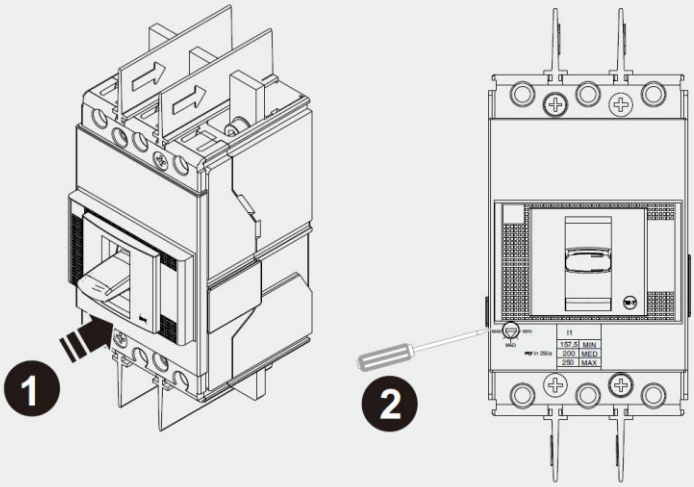

		I1		
	In	MIN (0,7xIn)	MED (0,85xIn)	MAX (1xIn)
TMD	16	11,2	13,6	16,0
	20	14	17	20
	25	17,5	21,3	25
	32	22,4	27,2	32
	40	28	34	40
	50	35	42,5	50
	63	44,1	53,6	63
	80	56	68	80
	100	70	85	100
	125	87,5	106,3	125
	160	112	136	160

E'obbligatorio mettere l'interruttore in posizione Trip test prima di regolare il termomagnetico.

It is mandatory to turn the circuit breaker to Trip test mode before adjusting the thermomagnetic release.

Der Leistungsschalter muss vor Einstellung des thermomagnetischen Auslösers zwingend in die Prüfstellung geschaltet werden.

Il est obligatoire de mettre le disjoncteur en position de Test de Déclenchement avant de régler le déclencheur magnétothermique.

Es obligatorio situar el interruptor en posición "Test de Disparo" antes de realizar el ajuste del relé termomagnético.

Kilde.

09.07.2020

22030415 22030420 22030425 22030427 22030428 22030429 22030430 22030435
ABB XT1C 160 TMD 125-1250