



Omkobling CLK120 og 150 ved skifte fra Fremo til Weishaupt -brenner

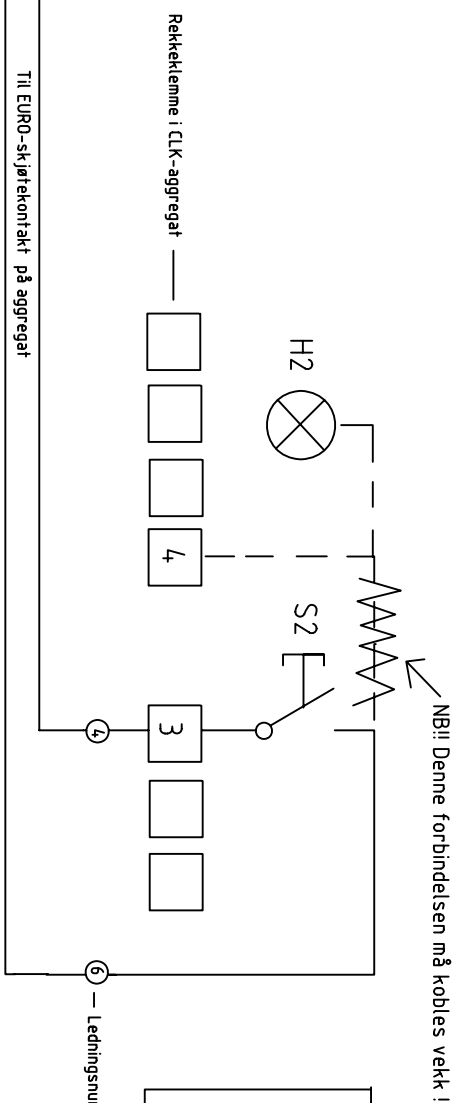

-det lages en "tur-retur"
forbidelse mellom ledningnr ④ og ⑥
tilbake til Weishauptbrenneren over
RESET-knappen-S2 på aggregatet

Kabelsett ved CLK 120 og 150:

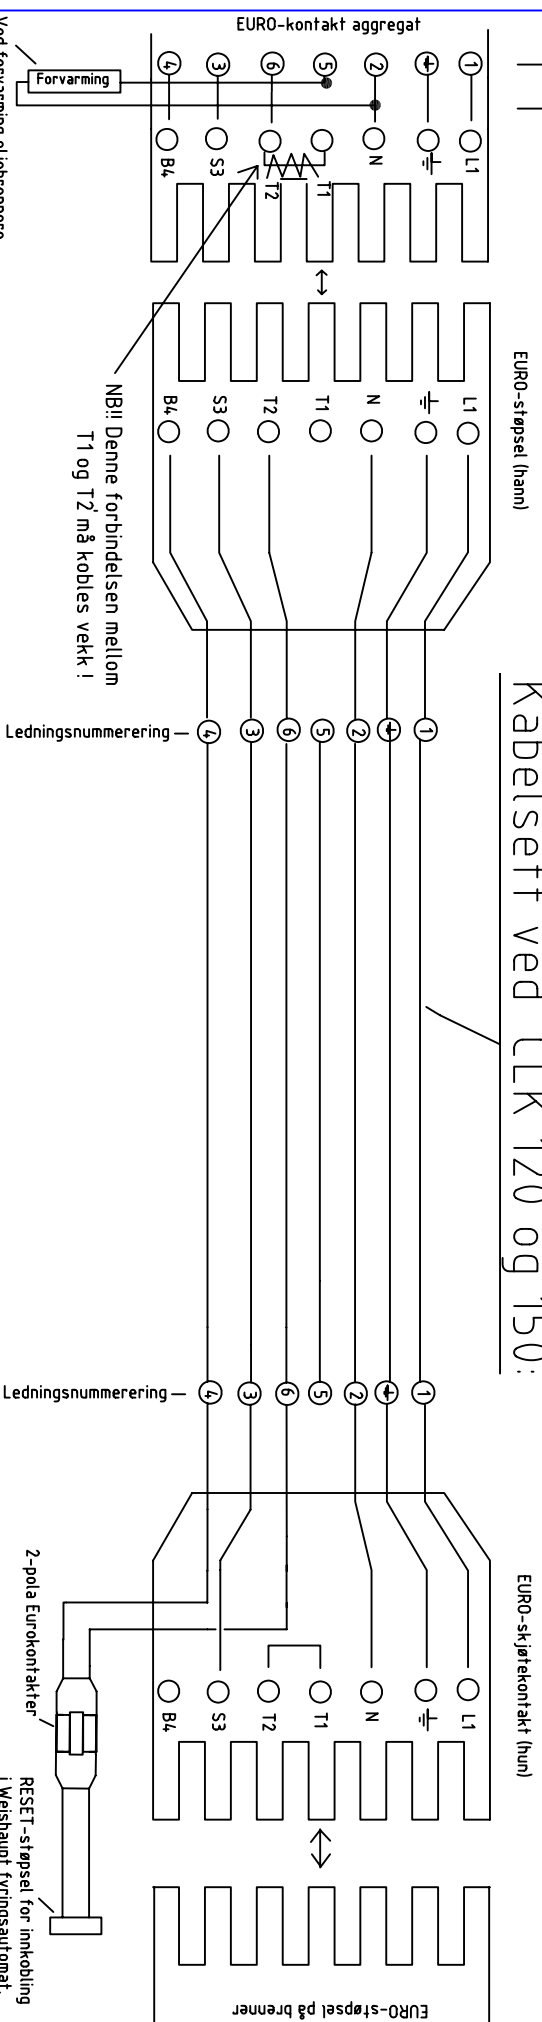

Ved forvarming oljebrennere

Wishaupt brenner
CLK 120 og 150

Holte Industri
3810 GVARV
Tlf.: 35 95 93 00

Prosjekt nr.

Målestokk

Tegn.nr.

Blad 1

Utgave

Endring

Dato

Signature

Norm

Oppr. tegn.

Erst. for

Erst. av

1

2

3

4

5

6

Nbl. 2